




Bauphase 1 M. 1:200

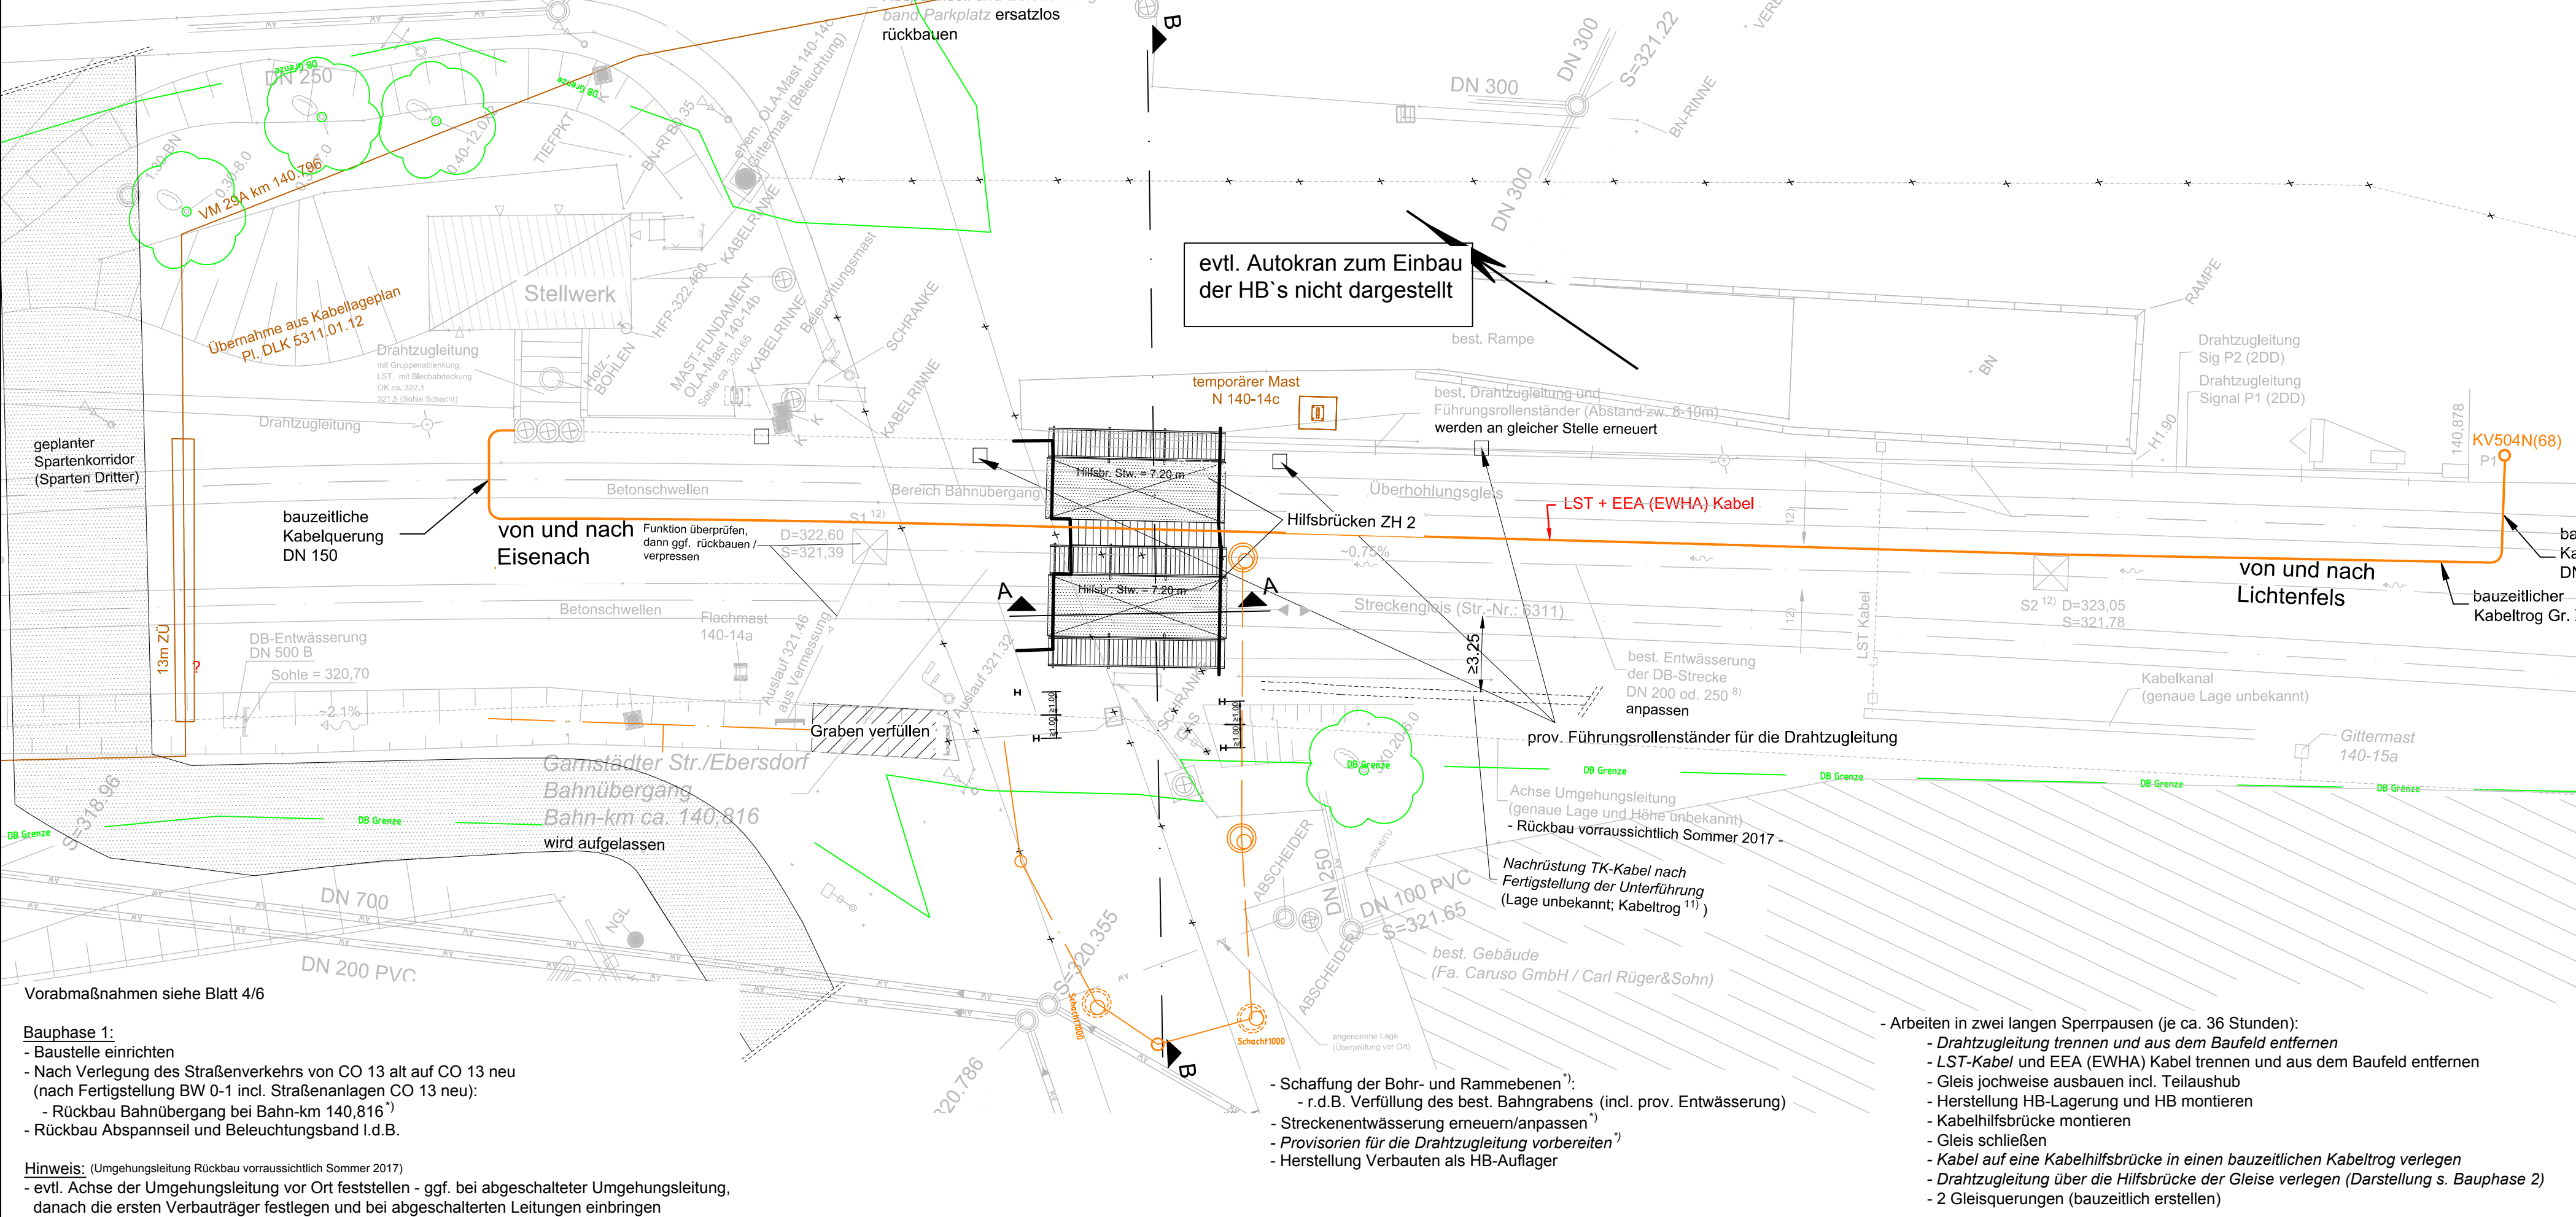


Bauphase 2 M. 1:200

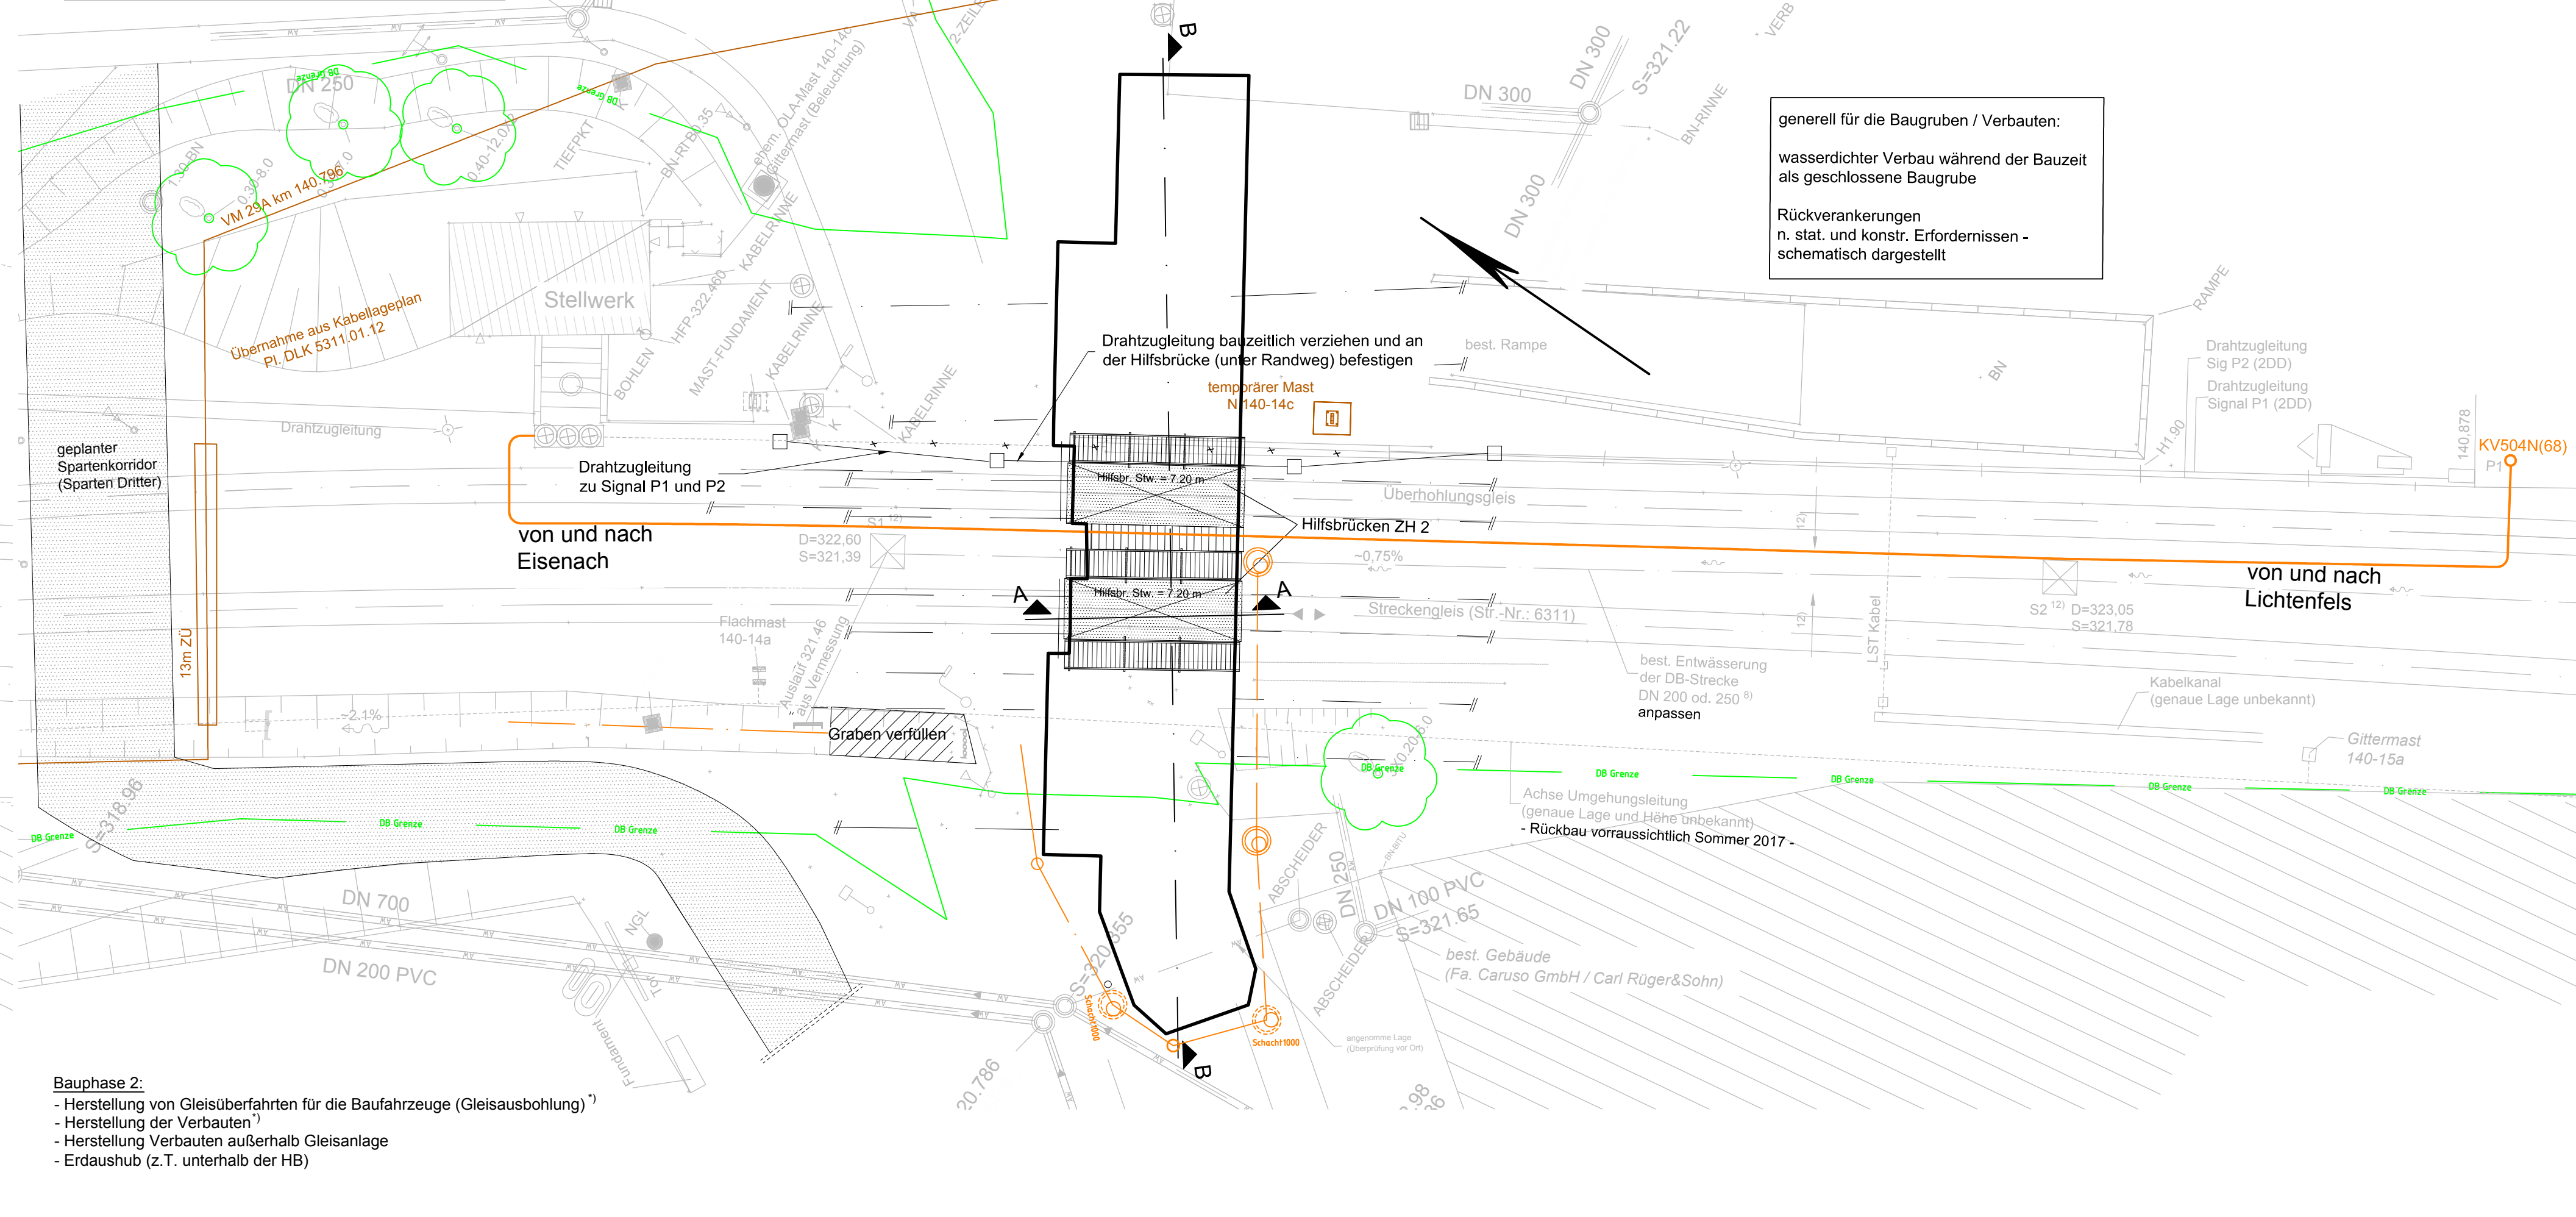

Bauphase 3 M. 1:200

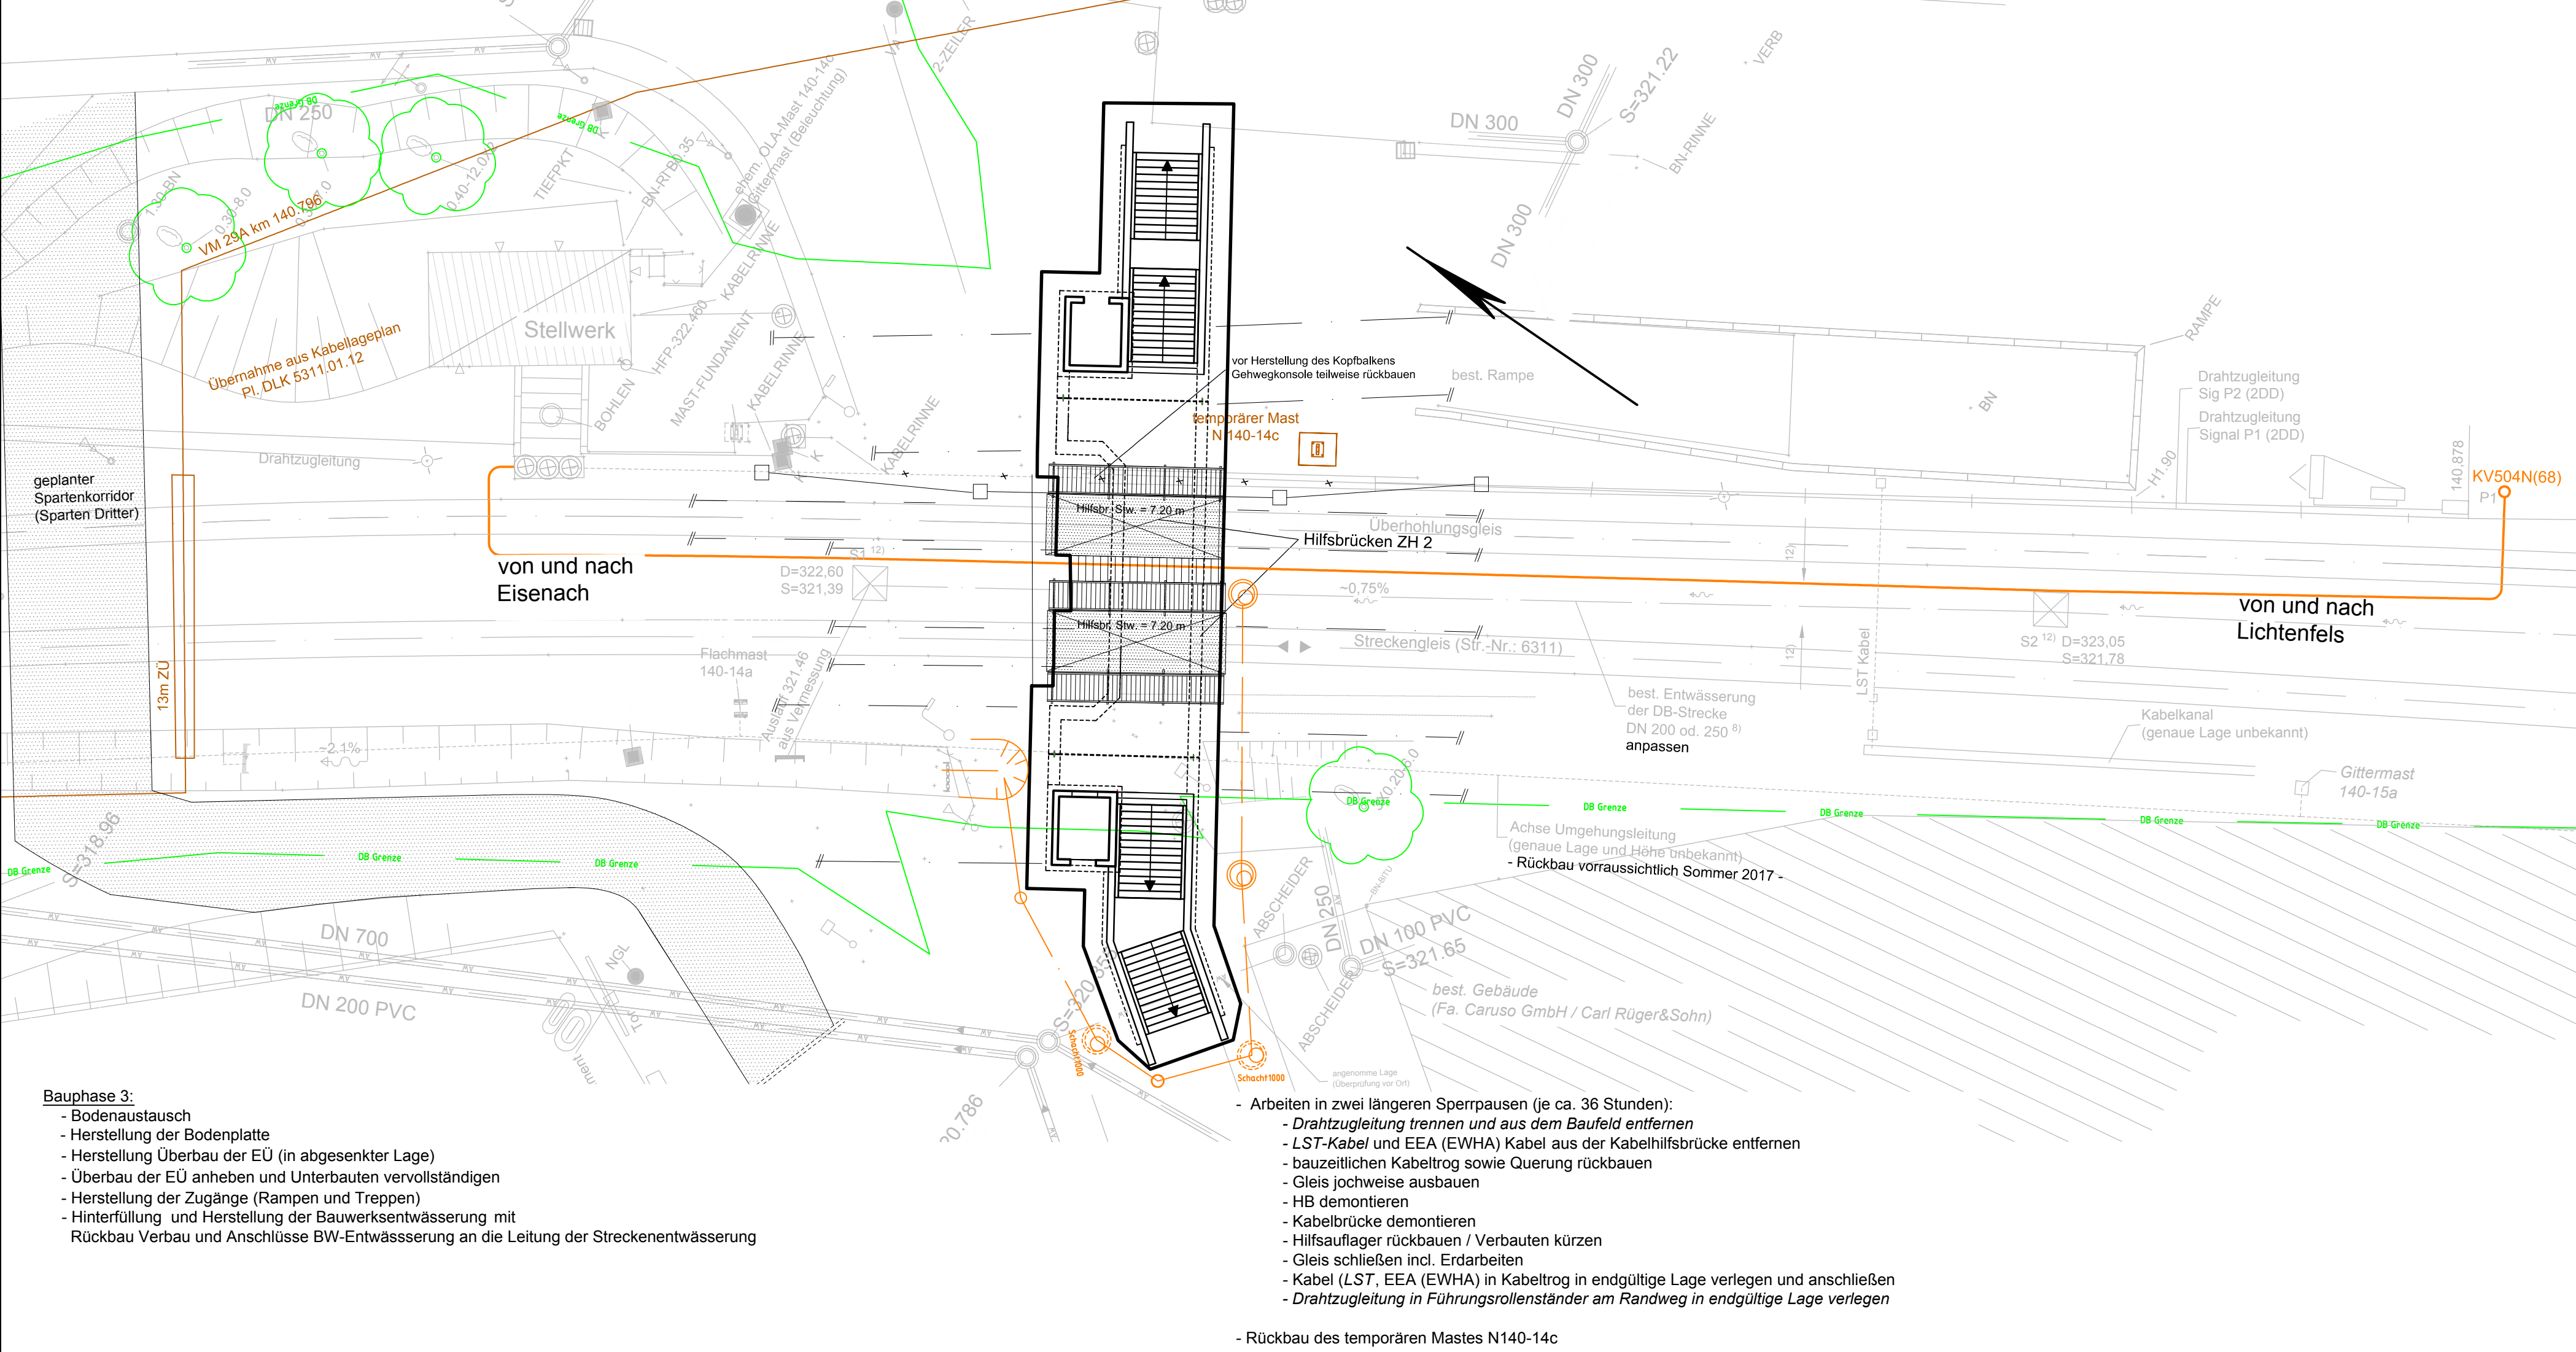

Endzustand M. 1:200

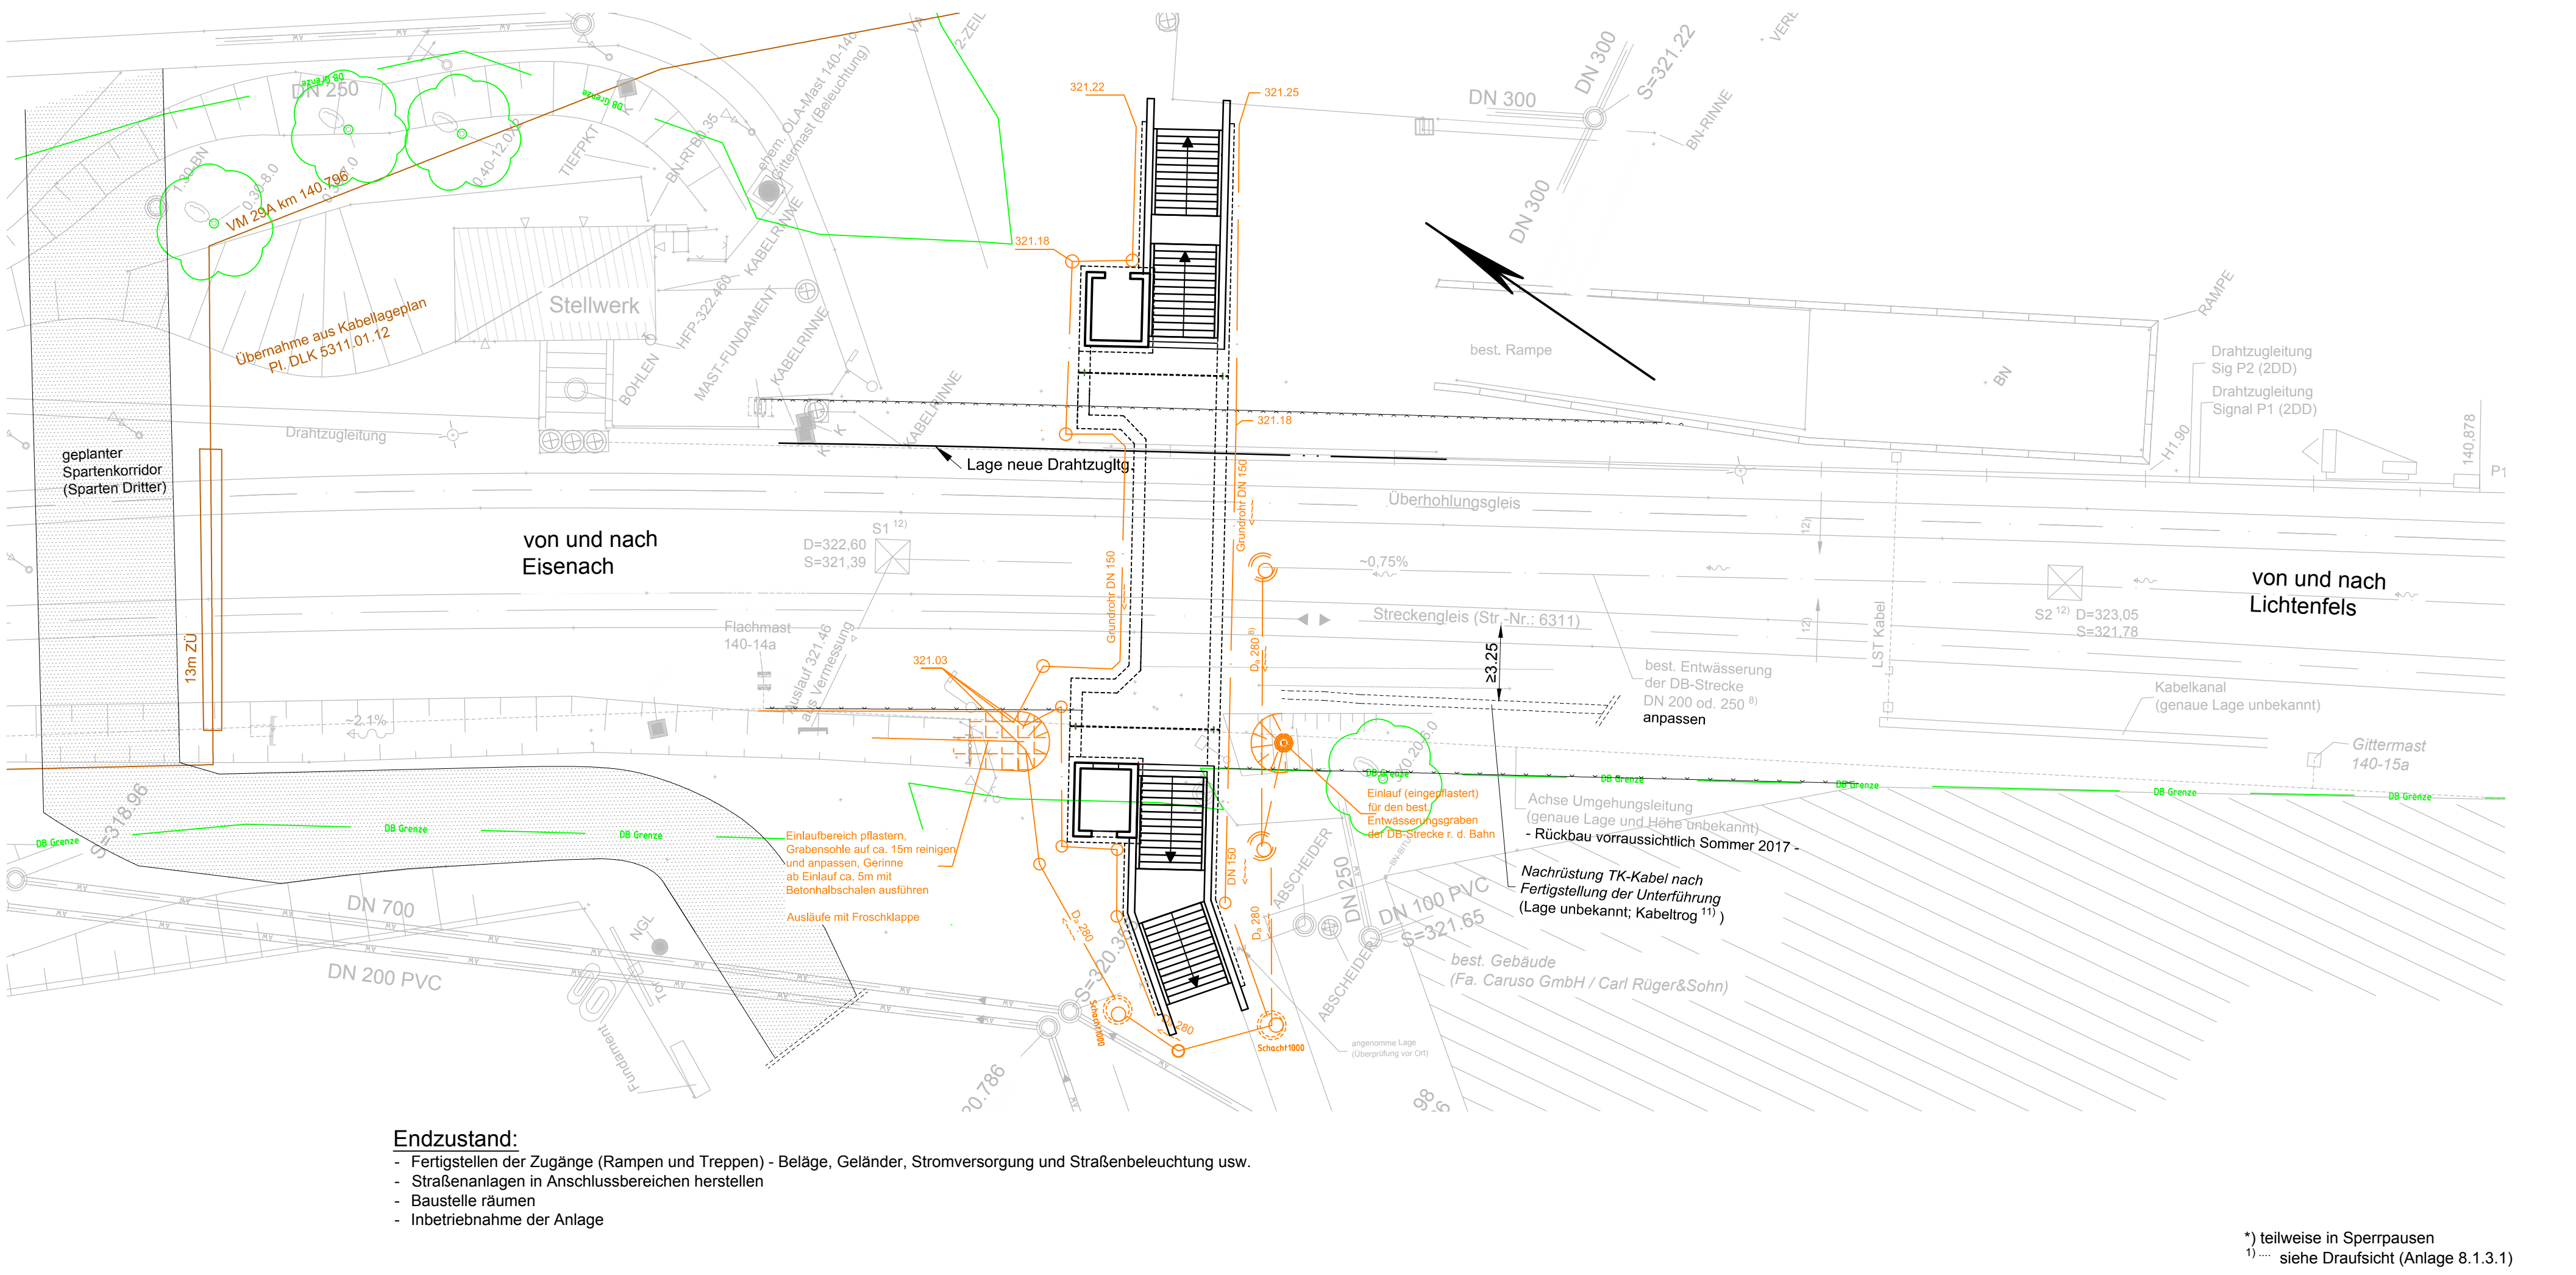

Hinweis:
Für die Aussteifung des Verbaus müssen weitestgehend Aussteifungen verwendet werden. Erforderliche Rückverankerungen (Erdanker) sind grundsätzlich nur im Bahngrund möglich. Ein evtl. Einbau von Rückverankerungen über den DB-Grund hinaus, ist nur in Abstimmung mit dem AG vorzunehmen.

Baustelleneinrichtungsflächen siehe ges. Plan

Darstellung ohne Sparten Dritter (außer Entwässerung)

Hinweis: LST- und TK-Leistungen werden durch Dritte ausgeführt. Koordinierung und fachtechnische Abstimmung durch AN-Brücke

Gilt nur für die Ausschreibung

| Nr. | Art der Änderung | Datum | tr. | Name |
|-----|--|---------|-----|------|
| 1) | Entfall Pumpenhaus, redaktionelle Änderungen | 03.2017 | | |

Entwurfsbearbeitung:

| | Datum | Zeichen |
|------------|------------|---------|
| bearbeitet | 08.2016 | JOSE |
| gezeichnet | 08.2016 | TRODE |
| geprüft | 23.11.2016 | Memczak |

Vorbereitender: Landkreis Coburg
Bauherr: Kreisstraße CO13
Besetzung höhengleicher Bahnübergänge - Ebersdorf

Unterlage Nr. 8.1.3.5 a
Blatt Nr. 5/6

Datum: Zeichen:

bearbeitet:
gezeichnet:
geprüft:

M = 1:200

Aufgestellt: Landratsamt Coburg
Fachbereich Tiefbau

Coburg, den